


BETRIEBS- ANLEITUNG

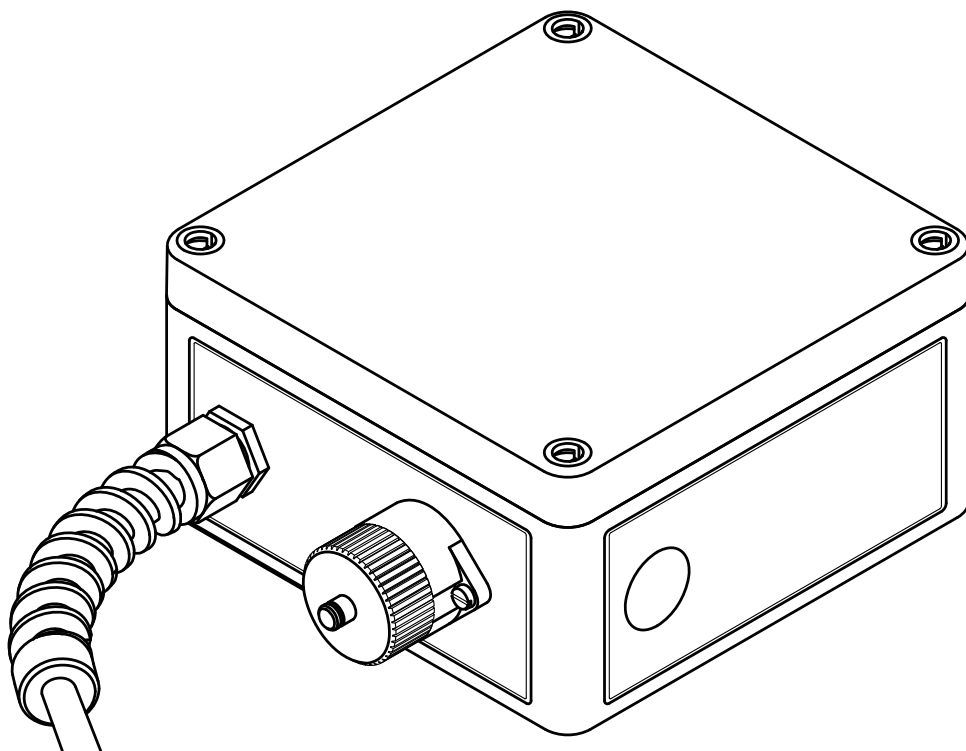

ELTC/H-14

Temperaturregler bis 400°C
mit verschiedenen Einbaubuchsen

INHALT

EINLEITUNG	3
WARENEINGANG	3
LIEFERUMFANG	3
LAGERUNG	3
ENTSORGUNG	3
FUNKTIONSBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN	4
FUNKTIONSBESCHREIBUNG	4
TECHNISCHE DATEN	4
Bohrbild	4
Abmessungen	5
ANSCHLUSSPLAN	6
BESONDERE BEDINGUNGEN	7
Installations- und Sicherheitshinweise	7
BEDIENUNG	8
BEDIENFELD	8
Parameter aufrufen und verändern	8
Schutz gegen unautorisierte Bedienung	8
Fehlermeldungen	8
PARAMETER UND DEREN BEDEUTUNG	9
Hinweise zur Inbetriebnahme	9
Konformitätserklärung	9
DOWNLOADS	10



Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch der Temperaturregler ELTC/H1-14, ELTC/H2-14 und ELTC/H3-14, folgen Sie bitte dieser Anleitung.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen (z.B. in der Anlagendokumentation) auf.

Vorbehalt

Technische Änderungen vorbehalten. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Für Sicherheitsbauteile und -Systeme sind die Montageanleitungen sowie die einschlägigen und derzeit gültigen Normen und Vorschriften zu beachten.

eltherm GmbH Ernst-Heinkel-Str. 6-10 57299 Burbach T.: +49 2736 4413-0 F.: +49 2736 4413-50 info@eltherm.com	Dokument: 864205062000X BU-097		Betriebsanleitung ELTC/H-14 Temperaturregler bis 400°C mit verschiedenen Einbaubuchsen	
	Autor:	Peter Schmidt	Datum:	20.06.2013
	Revision: 4	Julian Engel	Datum:	28.06.2023

EINLEITUNG

Der elektronische Temperaturregler der Typenreihe ELTC ist ein Regler mit digitalem Display für die Wandmontage. Die mit einem Pt100-Temperaturfühler gemessene Temperatur wird von einem Mikrocontroller verarbeitet und angezeigt. Nach einem Istwert-/ Sollwertvergleich werden dann entsprechend der Konfiguration die Ausgangsrelais geschaltet. Für den Elektroanschluss sind Kabelverschraubungen und Klemmen eingebaut. Das Gerät wird in einem spritzwassergeschützten Kunststoffgehäuse mit einem transparenten Gehäusedeckel inkl. Zubehör geliefert.

Darstellungskonventionen

Besonders wichtige Punkte in dieser Anleitung sind durch folgende Symbole gekennzeichnet:



GEFAHR

weist auf eine extrem gefährliche Situation hin.
Wenn sie nicht vermieden wird, besteht Lebensgefahr oder zumindest ein hohes Risiko schwerer Verletzungen.



ACHTUNG

weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin.
Wenn sie nicht vermieden wird, besteht die Gefahr von Schäden oder Fehlfunktionen.



WARNUNG

weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin.
Wenn sie nicht vermieden wird, besteht Verletzungsgefahr oder zumindest ein hohes Schadensrisiko.



HINWEIS

wichtige Informationen und Anweisungen für eine sichere, wirk-
same und umweltverträgliche Verwendung.

WARENEINGANG

Überprüfen Sie beim Empfang der Ware die Regler und das Zubehör und vergleichen Sie die Angaben auf dem Typschild mit den Angaben auf dem Lieferschein, um sicherzustellen, dass das richtige Material geliefert wurde.

LAGERUNG



HINWEIS

Die Lagerung sollte an einem trockenen Ort bei einer Um-
gebungstemperatur von -30°C bis 60°C erfolgen.

LIEFERUMFANG

Der Lieferumfang des Artikels umfasst:

Menge	Artikel
1 Stück	Regler
1 Stück	Betriebsanleitung DE & EN

ENTSORGUNG



HINWEIS

Das WEEE-Logo (oben dargestellt) weist darauf hin, dass die-
ses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf.
Weitere Informationen zur Entsorgung und
Wiederherstellung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten und zu Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem ört-
lichen Entsorgungsunternehmen oder beim Hersteller, bei
dem Sie das Produkt gekauft haben.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Unterschreitet der Ist-Wert (P01) den eingestellten Sollwert (P10 abz. Hysterese P11), so schaltet das Relais K1 die Heizung ein. Das integrierte Alarmrelais ermöglicht über einen Wechselkontakt Fehlermeldungen bei Über- / Untertemperatur, Sensor-Unterbrechung oder Sensor-Kurzschluss. Bei Sensorfehlern schaltet das Relais K1, abhängig von der Konfiguration des Reglers, die Heizleitung aus bzw. ein.

TECHNISCHE DATEN


Nennspannung	90...260 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 5 W
Relais K1 (in Abhängigkeit der verwendeten Einbaubuchse)	ELTC/H1-14 10A res./ max 250 VAC ELTC/H2-14 16A res./ max 250 VAC ELTC/H3-14 20A res./ max 250 VAC
Relais K2 (Alarm)	8A res. / max. 250 VAC (Wechsler)
Betriebstemperatur	-25 bis +55°C
Lagertemperatur	-30 bis +60°C
Einstellbereich	0 bis +390°C, konfigurierbar
Anzeigebereich	-50 bis +400°C
Genauigkeit	± 1K, ± 2 Digits (-50 bis 400°C)
Display	LED, rot, 11 mm
Fühleranschluss	Pt100 2-Leiter & Pt100 3-Leiter
Anschlussklemmen	Fühler: 0,2...1,5mm ² Kupferleitung, Abisolierlänge 9...10mm Sonstige: 0,1...2,5mm ² Kupfer eindrätig, Abisolierlänge 5...6mm
Gehäusematerial	Polycarbonat, grau, Klarsichtdeckel
Gehäuseabmessung	130 x 130 x 75 mm (BxHxT)
Anschlussleitung	ELTC/H1-14 & ELTC/H2-14: 3,0m, H07RN-F 3G1,5mm ² mit Schukostecker ELTC/H3-14: 3,0m, H07RN-F 3G2,5mm ² ohne Stecker mit Aderendhülsen
Schutzart	IP 65
Montage	Wandmontage
Gewicht	ca. 0,6 kg

Bohrbild alle Varianten

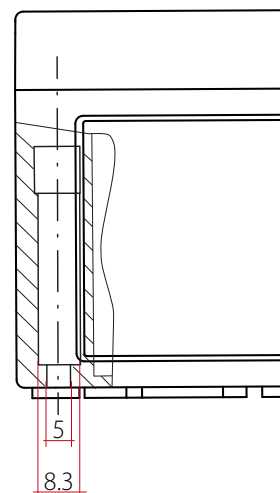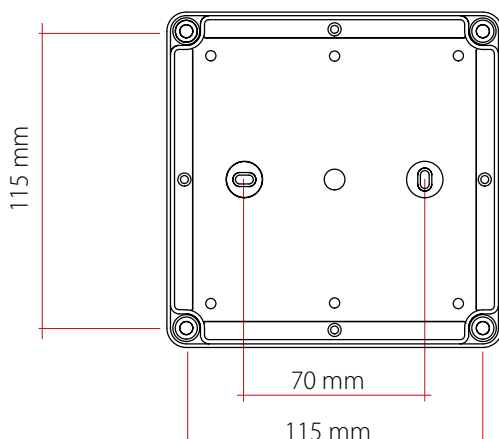


Abmessungen


ELTC/H1-14 (0620001)

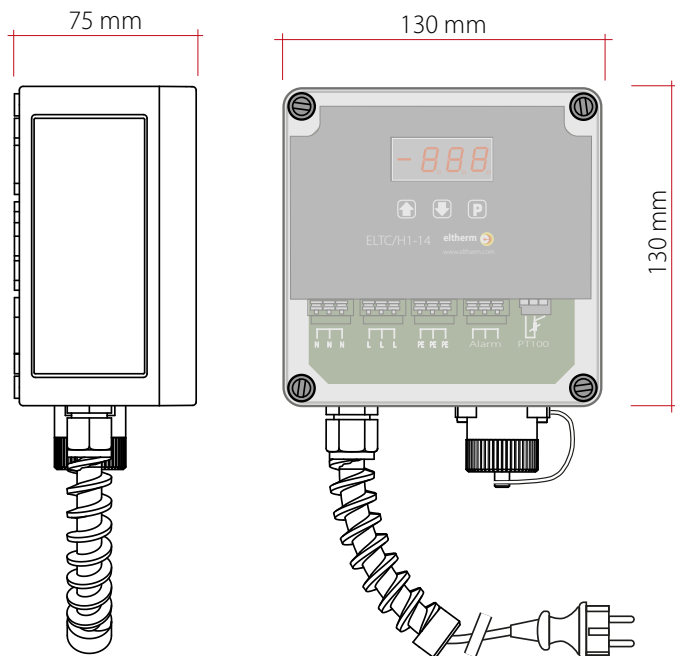

ELTC/H2-14 (0620002)

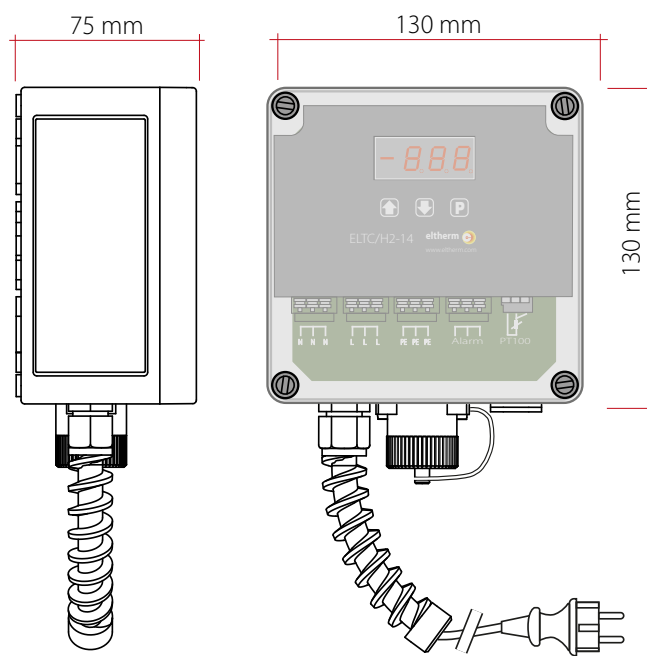


ELTC/H3-14 (0620003)

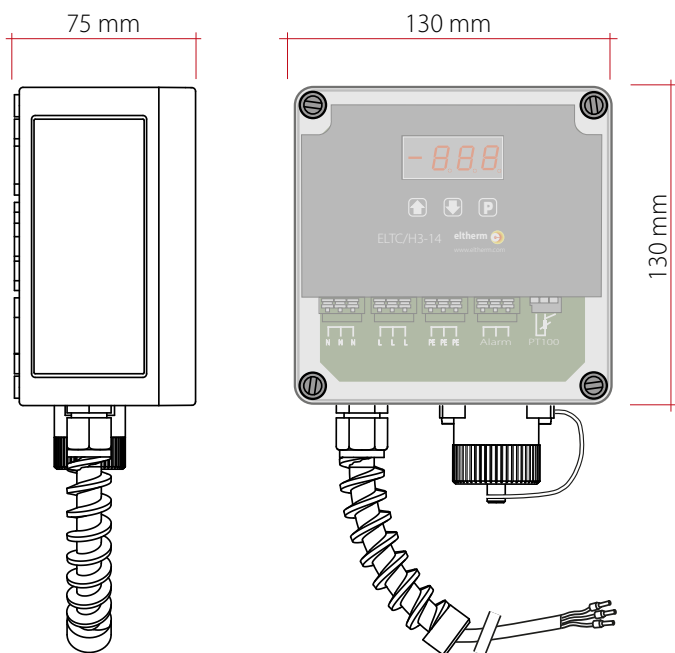


ANSCHLUSSPLAN

ELTC/H1-14

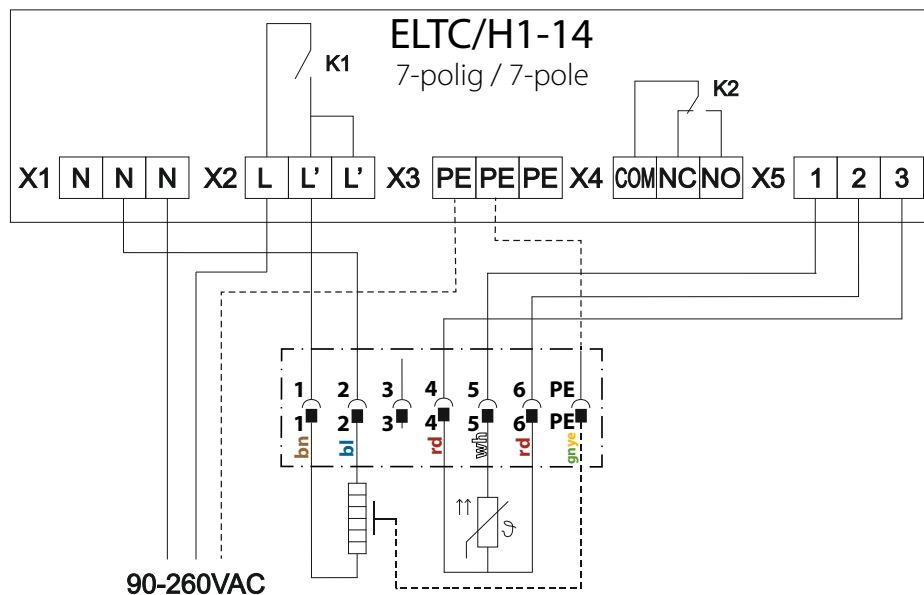


Klemme	Anschluss
X1.1	
X1.2	Anschluss Neutralleiter (N)
X1.3	
X2.1	Netzversorgungseingang (L)
X2.2	Anschluss Heizleitung A
X2.3	Anschluss Heizleitung B
X3.1	
X3.2	Anschluss Schutzleiter (PE)
X3.3	
X4.1	Alarmrelais COM
X4.2	Alarmrelais NC
X4.3	Alarmrelais NO
X5.1	Anschluss Pt100 (weiß)
X5.2	Anschluss Pt100 (rot)
	Anschluss Pt100 3-Leiter-
X5.3	Kompensation (nicht notwendig bei 2-Leiter)

ELTC/H2-14

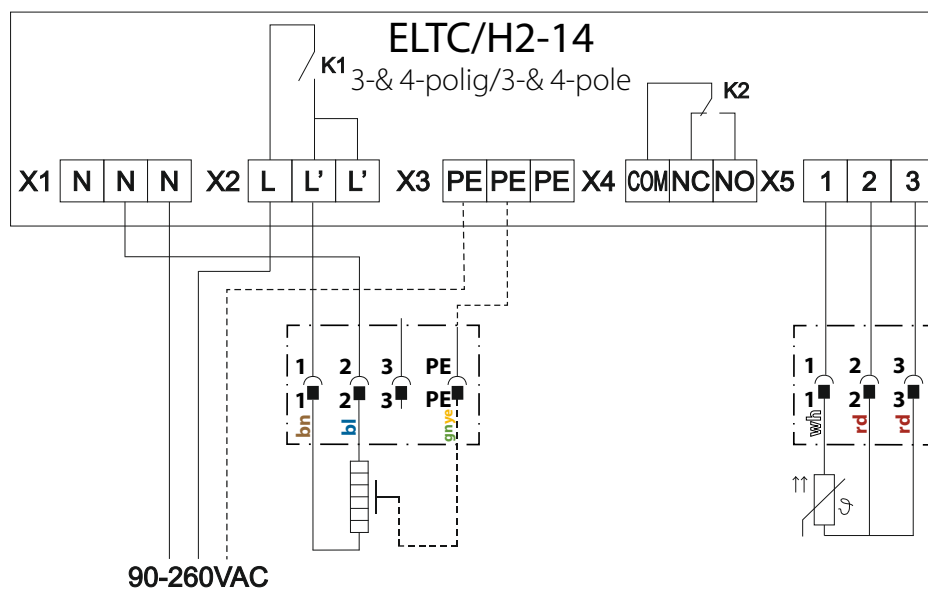

Klemme	Anschluss
X1.1	
X1.2	Anschluss Neutralleiter (N)
X1.3	
X2.1	Netzversorgungseingang (L)
X2.2	Anschluss Heizleitung A
X2.3	Anschluss Heizleitung B
X3.1	
X3.2	Anschluss Schutzleiter (PE)
X3.3	
X4.1	Alarmrelais COM
X4.2	Alarmrelais NC
X4.3	Alarmrelais NO
X5.1	Anschluss Pt100 (weiß)
X5.2	Anschluss Pt100 (rot)
	Anschluss Pt100 3-Leiter-
X5.3	Kompensation (nicht notwendig bei 2-Leiter)

ELTC/H3-14

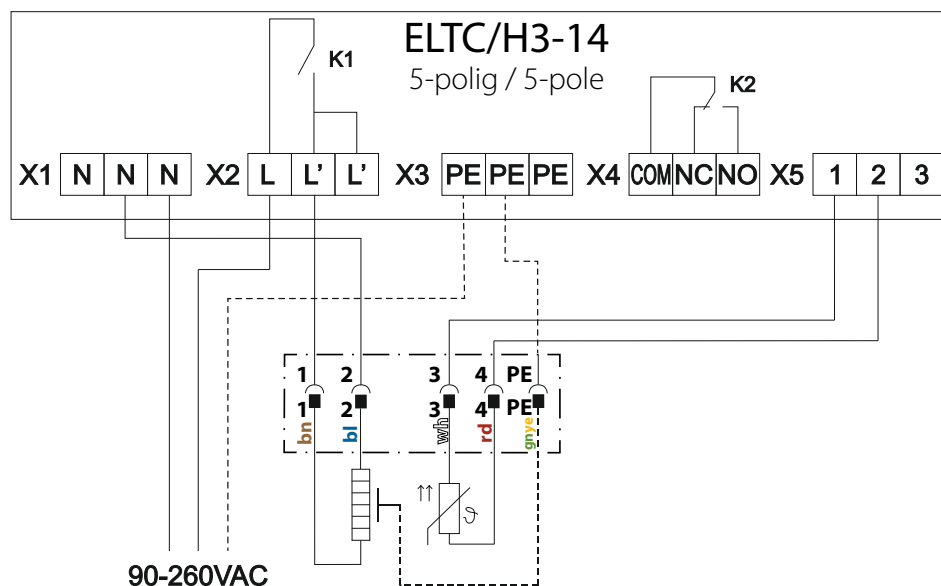

Klemme	Anschluss
X1.1	
X1.2	Anschluss Neutralleiter (N)
X1.3	
X2.1	Netzversorgungseingang (L)
X2.2	Anschluss Heizleitung A
X2.3	Anschluss Heizleitung B
X3.1	
X3.2	Anschluss Schutzleiter (PE)
X3.3	
X4.1	Alarmrelais COM
X4.2	Alarmrelais NC
X4.3	Alarmrelais NO
X5.1	Anschluss Pt100 (weiß)
X5.2	Anschluss Pt100 (rot)
X5.3	Anschluss Pt100 3-Leiter-Kompensation (nicht notwendig bei 2-Leiter)

BESONDERE BEDINGUNGEN

Installations- und Sicherheitshinweise



ACHTUNG

- Elektr. Anschluss / Inbetriebnahme muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Die einschlägigen örtlichen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.
- Anschlusswerte gemäß Typenschild und dieser Anleitung beachten.
- Bei Wahl des Aufstellungsortes die IP-Schutzart und zulässige Betriebstemperatur beachten. Vorteilhaft sind Orte, die vor direktem Niederschlag und Sonneneinstrahlung geschützt sind.
- Betrieb nur mit geschlossenem Deckel, angezogenen Verschraubungen / Blindstopfen und eingebauten Dichtungen.
- Beschädigungen, Zugbeanspruchung, Knicken und Torsion der angeschlossenen Leitungen vermeiden
- Die Fühlerleitungen müssen bei Verlängerung abgeschirmt sein, die Abschirmung ist einseitig nahe des Reglers zu erden. Die Leitung darf nicht parallel zu netzspannungsführenden Leitungen verlegt werden. Der Leitungswiderstand darf in der Summe 10 Ohm nicht überschreiten
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussklemmen die richtige Größe und Bemessung für die Aufnahme der Leiter haben.



ACHTUNG

- Personen, die an Installationen und Prüfungen von elektrischen Begleitheizsystemen beteiligt sind, sollten für die erforderlichen Maßnahmen entsprechend qualifiziert sein
- Elektrische Begleitheizsysteme sollten unter Leitung einer qualifizierten Elektrofachkraft, die eine ergänzende Ausbildung zu elektrischen Begleitheizsystemen absolviert hat, installiert werden
- Kritische Arbeiten, wie das Ausführen von Verbindungen oder Anschlüssen, dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden



GEFAHR

Für jeden Stromkreis ist ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich.



GEFAHR

Vor Beginn der Arbeiten an Heiz- oder Anschlussleitungen bzw. Anschlussklemmen ist sicherzustellen, dass der entsprechende Stromkreis abgeschaltet und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert ist




HINWEIS

Nach dem Einschalten des Reglers zeigt das Display den aktuellen Istwert.

BEDIENUNG

BEDIENFELD

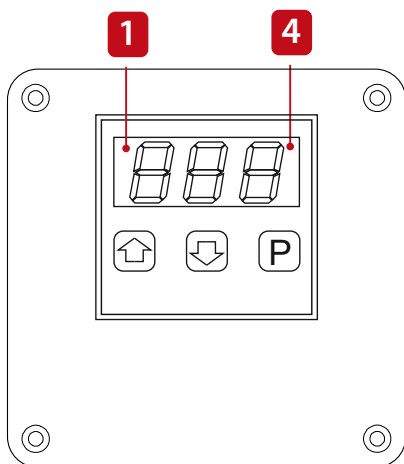

Nach dem Einschalten erscheint die Typennummer („C14“) und Softwareversion des Gerätes und nach ca. drei Sekunden der gemessene Istwert. Bei kurzem Drücken der Taste „P“ erscheint die Anzeige „Set“ und anschließend die Anzeige des Sollwertes mit automatischem Rücksprung nach 5 Sekunden. Wird die Taste „P“ ca. 3 Sek. gedrückt, gelangt man in die Parameterliste „P10“. Hält man die Taste „P“ für weitere 3 Sek. gedrückt, wird „dC“ für Grad Celsius oder „dF“ für Grad Fahrenheit angezeigt.

Parameter aufrufen und verändern

Um die Parameterliste zu erreichen muss „P“ ca. 3 Sekunden gedrückt werden, bis im Display „P10“ erscheint.

„P“ 3 Sekunden drücken

Parameter-Nr. erscheint

„↑/↓“ drücken

Parameter auswählen

„P“ drücken

Parameterwert erscheint

„↑/↓“ drücken

Parameter verändern

„P“ drücken

Neuer Wert gespeichert, zurück zur Parameter-Nr.

„↑/↓“ drücken bis „P01“ oder T > 1 Minute

Eingabemodus verlassen

LEDs in Display

„1“ = Steuerrelais EIN

„4“ = Alarmrelais aktiviert (=abgefallen)

Ein Blinken der LEDs weist auf eine Funktionsverzögerung hin.

Tasten

„↑“ = Erhöhen von Werten

„↓“ = Verringern von Werten

„P“ = Programmier Taste

Schutz gegen unautorisierte Bedienung

Die Regelsollwerte sind grundsätzlich ungehindert einstellbar, sofern sie nicht durch „P13/P14“ begrenzt wird. Alle anderen Parameter sind durch einen Code geschützt.

Wird ein Code benötigt, zeigt das Display „C00“ an. Mit den Pfeiltasten „↑/↓“ wird die nötige Codenummer „C42“ eingestellt und mit „P“ bestätigt.

Nach ca. 1 Minute ohne Tastendruck wird der Code erneut angefordert.

Autoscrolling

Mit Halten der Pfeiltasten „↑/↓“ laufen die Werte automatisch weiter.

Fehlermeldungen

Bei einem Fehler zeigt das Display einen Fehlercode an. Sensorfehler werden ca. 10 Sekunden verzögert angezeigt.

Fehlercodes

- E01 = Fühlerkurzschluss oder Temperatur < -60°C
- E02 = Fühlerunterbrechung oder Temperatur > 410°C
- E03 = 3. Leiter fehlt oder $R \geq 10\Omega$
- E07 = Fehler Relais K1 offen
- E08 = Fehler Relais K1 Kurzschluss
- E09 = Interner Fehler

- C00 = Geschützte Parameter, Codeeingabe erforderlich

Bei den Fehlern E07 bis E09 ist eine weitere Bedienung des Gerätes unterbunden.

PARAMETER UND DEREN BEDEUTUNG

In [...] sind die Werkseinstellungen angegeben.

Parameter	Bedeutung und Bereich
P01	
Istwert	nur Anzeige
P10	
Regelsollwert	Bereich P13...P14, [5°C]
P11	
Schalthysterese	Bereich 2...10K, [2K]
P12	
Mindest-Stillstandszeit (Relais K1)	0..30.0 Min., [0.0 Min], Auflösung 0,1 Min.
P13	
Größter einstellbarer Sollwert	Bereich P14...+390°C, [+390°C]
P14	
Kleinsten einstellbarer Sollwert	Bereich -50°C...P13, [0°C]
P20	
Fühlertyp	0 = Pt100, 3-Draht, °C (Auflösung 1K) [1] = Pt100, 2-Draht, °C (Auflösung 1K) 2 = Pt100, 3-Draht, °F (Auflösung 2°F) 3 = Pt100, 2-Draht, °F (Auflösung 2°F)
P21	
Fühlerkorrektur	-30...+10K, [0]
P30	
Übertemperaturalarm	P31...400°C, [400°C]
P31	
Untertemperaturalarm	-60...P30, [-60°C]
P32	
Alarmverzögerung im Betrieb	0...99 Min., [0.0 Min.] Auflösung 0,1 Min.
P33	
Alarmverzögerung nach Einschalten	0...500 Min., [0 Min.]
P34	
Alarmrelais Modus (Relais K1 und K2)	0 = Relais K2 (aktiv) zieht bei Sensorfehler an Lastrelais K1 fällt bei Sensorfehler ab [1] = Relais K2 (passiv) fällt bei Sensorfehler ab Lastrelais K1 fällt bei Sensorfehler ab 2 = K2 arbeitet als Freigaberelais Lastrelais K1 fällt bei Sensorfehler ab 3 = Relais K2 (aktiv) zieht bei Sensorfehler an Lastrelais K1 zieht bei Sensorfehler an 4 = Relais K2 (passiv) fällt bei Sensorfehler ab Lastrelais K1 zieht bei Sensorfehler an 5 = K2 arbeitet als Freigaberelais Lastrelais K1 zieht bei Sensorfehler an



ACHTUNG

P34=3, P34=4 und P34=5 ist nur bei Frostschutzanwendungen und Einsatz von selbstregulierenden Heizkabeln zulässig.

Modus Freigaberelais

In diese Betriebsart (P34=2) schaltet das Relais K2 unabhängig von P32 und P33 sobald der Istwert innerhalb P30 und P31 liegt.

Modus Alarmrelais

(P34 = 0 oder 1) : Liegt beim Gerätestart die Isttemperatur unterhalb von P31, wird als Alarmverzögerung einmalig P33 verwendet, um der Anlage mehr Zeit zu gewähren. Im normalen Betrieb wird P32 als Alarmverzögerung verwendet.

Hinweise zur Inbetriebnahme



ACHTUNG

Die Einstellungen des Reglers müssen bei der Inbetriebnahme geprüft werden.



HINWEIS

Die Temperaturregeleinrichtung und der/die Temperaturfühler sollten bei der Inbetriebnahme falls erforderlich gegenüber der Werkseinstellung kalibriert werden.

Konformitätserklärung



Wir erklären, dass das beschriebene Produkt die Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU voll erfüllt. Wenn Sie eine detaillierte Konformitätserklärung benötigen, sprechen Sie uns bitte an.

DOWNLOADS

Hilfreiche Downloads zu diesem oder anderen Produkten finden Sie unter folgendem Link:

<https://eltherm.com/de/downloads>



NOTIZEN

	Parameter	Eigene Einstellungen
	P10	
	P11	
	P12	
	P13	
	P14	
	P20	
	P21	
	P30	
	P31	
	P32	
	P33	
	P34	



eltherm GmbH
Headquarters
Ernst-Heinkel-Straße 6-10
57299 Burbach, Germany

T.: +49 2736 4413-0
F.: +49 2736 4413-50
info@eltherm.com